


## Опросный лист для изготовления установки пожаротушения

Организация:	
Адрес:	
Контактное лицо, должность:	
Телефон/факс/e-mail:	
Наименование объекта:	

Система пожаротушения	<input type="checkbox"/> Дренчерная <input type="checkbox"/> Спринклерная	
Количество насосов	_____ рабочих, шт	_____ резервных, шт
Вид водоисточника	Забор воды из городской сети. Давление на входе в установку.	мин. давление P1min <input type="text"/> атм макс. давление P1max <input type="text"/> атм
	Забор воды из водоема, либо из резервуара.	

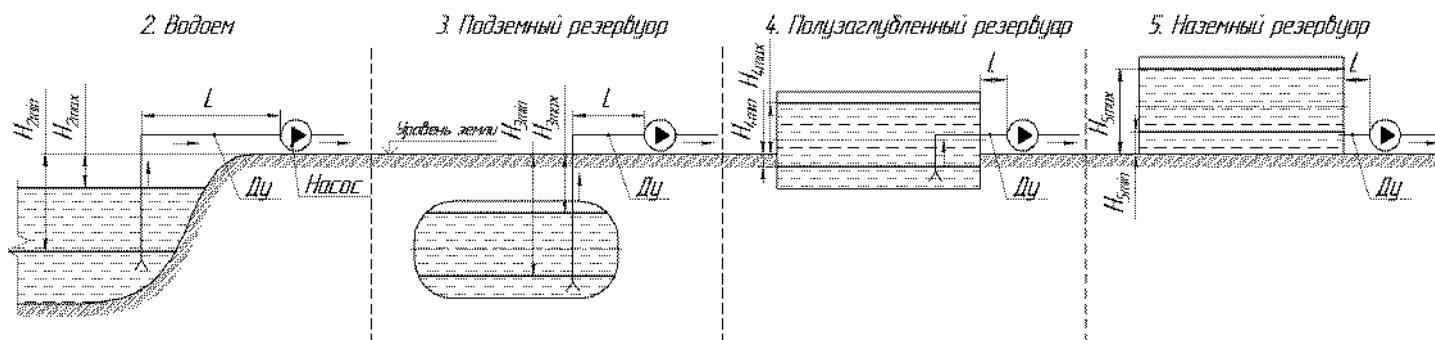

H2min=	М	H3min=	М	H4min=	М	H5min=	М
H2max=	М	H3max=	М	H4max=	М	H5max=	М
L=	М			Ди=	ММ		
Подача НАСОСА	Qp _____ м³/ч		Напор НАСОСА		P _____ атм		
Диаметры коллекторов, мм	_____ на входе		_____ на выходе				
Сигнализация на диспетчерский пункт	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						
Тип сигнала диспетчеризации	<input type="checkbox"/> «Сухой контакт» <input type="checkbox"/> Интерфейс 232 (до 10м) или 485 (до 1 км) Протокол _____ <input type="checkbox"/> GSM/GPRS <input type="checkbox"/> Другое _____						
Место установки	<input type="checkbox"/> в существующем здании (в Вашем) <input type="checkbox"/> в павильоне (нашего производства)						

Дополнительные требования:

---



---



---



---



---



---

Подпись заказчика \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.