

Приложение 1.

Условное обозначение, назначение, устройство и принцип работы, подготовку к работе, возможные неисправности и способы их устранения, техническое обслуживание см. паспорт на насос НЗВ. 0303.0300.01 ПС.

Таблица 1.

Обозначение Насоса «Иртыш»	Подача, м <sup>3</sup> /ч	Напор, м	КПД электронасоса, % не менее	КПД насоса, % не менее	Масса*, кг
ПД 50/200.185-11/2	45	40	55	62	165

\*Масса насоса указана без щита управления.

Таблица 2.

Обозначение Насоса «Иртыш»	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота тока, Гц	Соединение обмоток по схеме	Номинальный ток, А	Частота вращения, об./мин	Класс нагревостойкости
ПД 50/200.185-11/2	11	380	50	★	22	2895	F

Таблица 3.

Насос «Иртыш»	Объем заливаемого масла, мл
ПД 50/200.185-11/2	≈ 1700


Заводской номер

Ответственный за приемку


\_\_\_\_\_

подпись



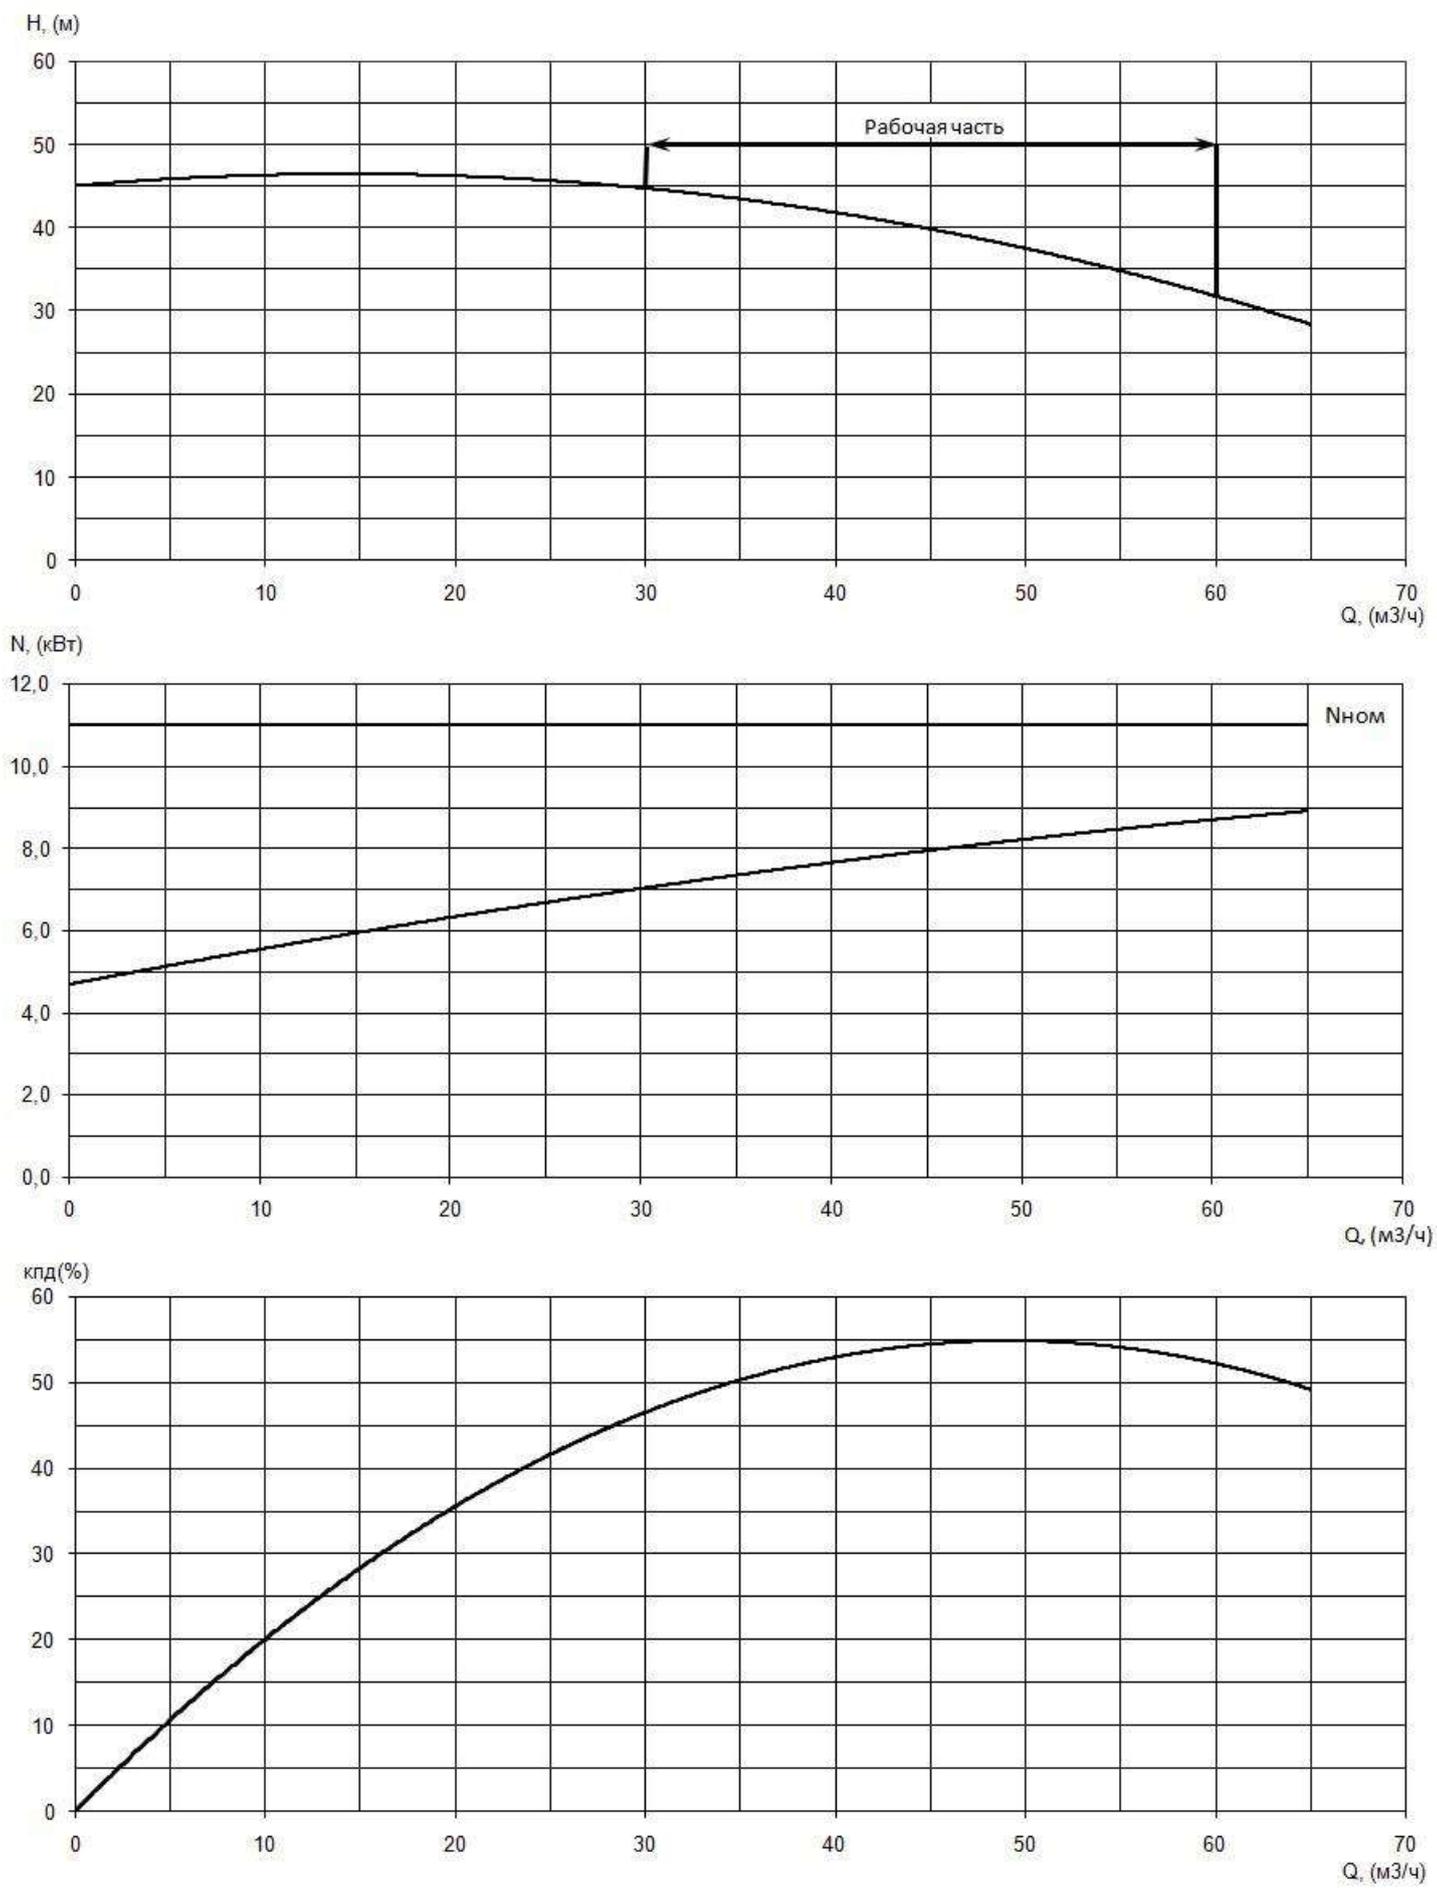

Приложение 1. Рис. 1 Рабочие характеристики электронасоса серии «Иртыш» ПД 50/200.185-11/2.

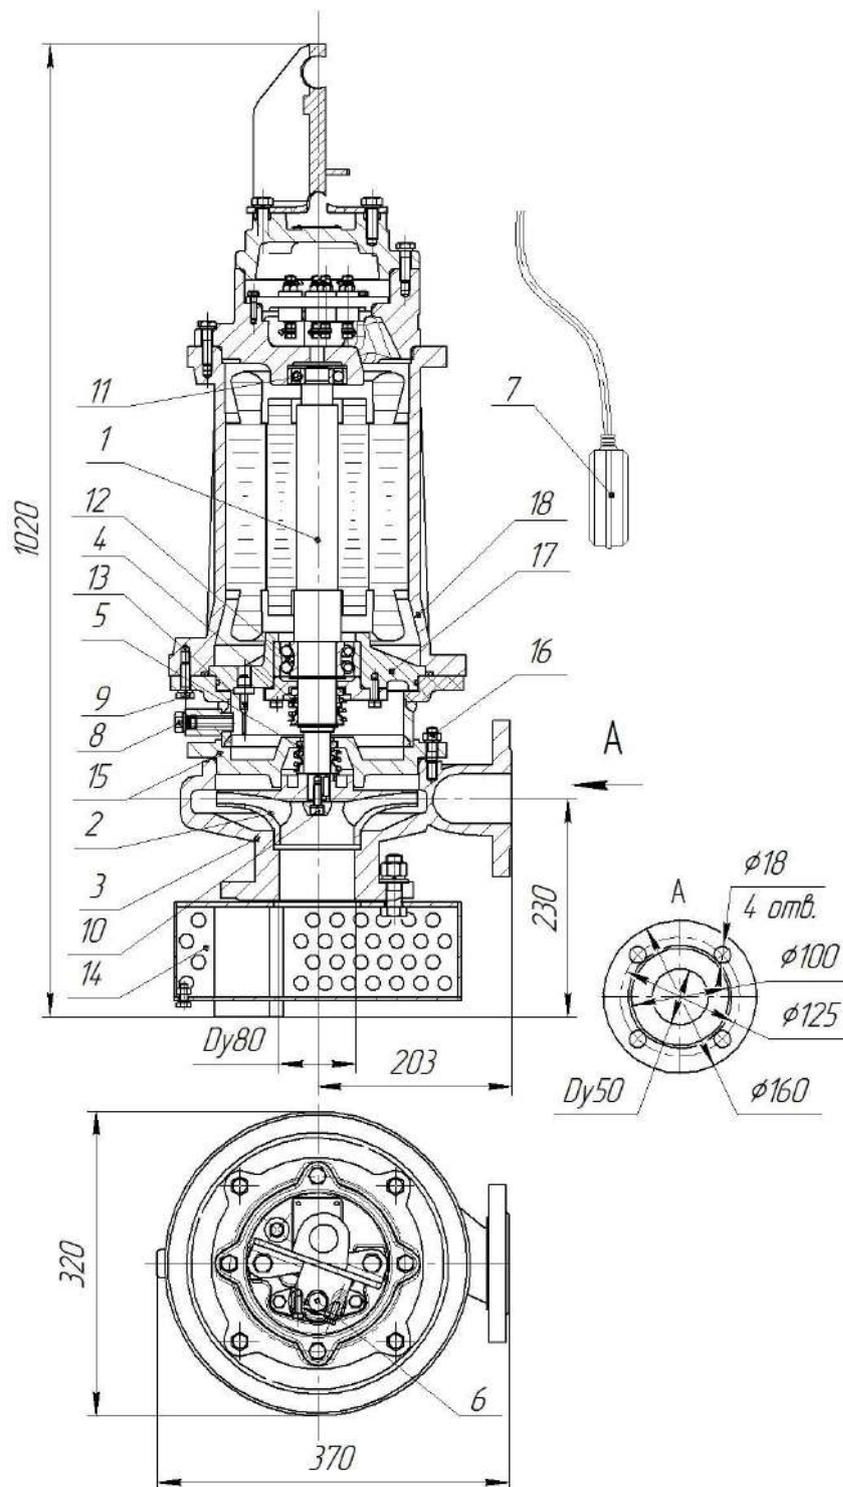

Приложение 1. Рис. 2 Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса серии «Иртыш» ПД 50/200.185-11/2.

1. Электродвигатель; 2. Колесо рабочее; 3. Корпус спиральный; 4. Торцовое уплотнение; 5. Торцовое уплотнение; 6. Встроенный кабель (-ли); 7. Поплавковый выключатель; 8. Пробка масляной камеры; 9. Метизы крепления корпуса камеры и стакана подшипника к корпусу электродвигателя; 10. Метизы крепления колеса рабочего (с шайбой); 11. Подшипник; 12. Подшипник (-ки); 13. Датчик влажности; 14. Подставка-фильтр; 15. Корпус камеры; 16. Метизы крепления корпуса камеры к корпусу спиральному; 17. Стакан подшипника; 18. Корпус электродвигателя.