


Насос наружный фекальный серии «Иртыш» НФ2 125/400.356-37/4-200

Расход от 110 до 210 м³/ч

Напор от 37,5 до 43 м.в.с.

Артикул (Код для заказа): уточняется при заказе оборудования

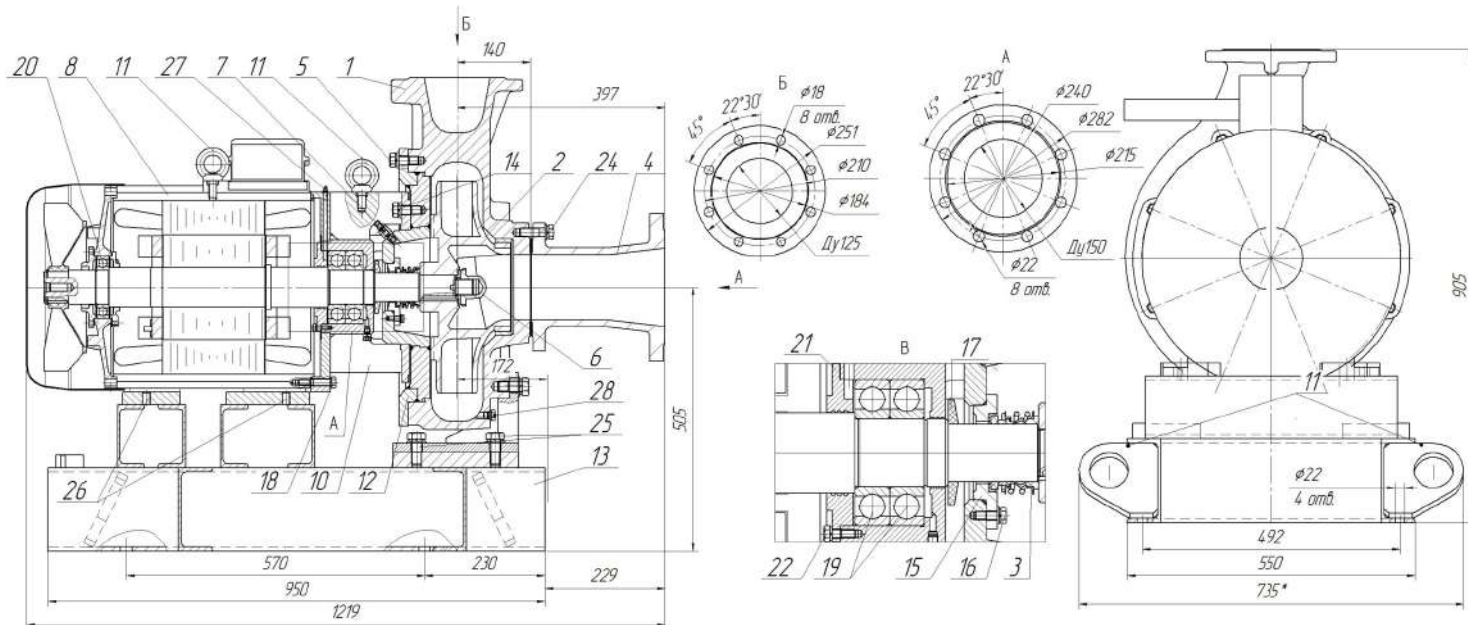

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры электронасоса «Иртыш»
НФ2 125/400.356-37/4-200




1. Корпус спиральный; 2. Колесо рабочее; 3. Торцовое уплотнение; 4. Патрубок входной; 5. Метизы крепления фланца к корпусу спиральному; 6. Метизы крепления колеса рабочего; 7. Кран «Маевского»; 8. Электродвигатель; 10. Проставка; 11. Рым-болт; 12. Фланец; 13. Рама; 14. Метизы крепления проставки к фланцу; 15. Крышка камеры; 16. Метизы крепления крышки камеры к проставке; 17. Отбойник; 18. Метизы крепления проставки к электродвигателю; 19. Подшипник (-ки); 20. Подшипник; 21. Крышка подшипника; 22. Метизы крепления крышки подшипника к проставке; 24. Метиз крепления патрубка входного к корпусу спиральному; 25. Метизы крепления корпуса спирального к раме; 26. Метизы крепления электродвигателя к раме; 27. Пресс-масленка; 28. Пробка для слива жидкости из корпуса спирального.

Возможны технические изменения

Расшифровка маркировки насоса Иртыш НФ2 125/400.356-37/4-200:

Н	- наружный электродвигатель;
Ф	- гидравлическая часть насоса предназначена для перекачивания сточных вод;
2	- в насосе установлено двухканальное рабочее колесо;
125	- номинальный диаметр напорного патрубка, мм;
400	- номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
356	- фактический диаметр рабочего колеса, мм;
37	- номинальная мощность электродвигателя, кВт;
4	- число полюсов электродвигателя;
2	- стационарный моноблочный горизонтальный монтаж насоса;
0	- без шкафа защиты и управления;
0	- без защиты.

Параметры рабочей точки		
Производительность, Q	170	м3/ч
Напор, Н	40	м
Потребляемая мощность в рабочей точке, Nпотр	31	кВт
КПД агрегата, η	55	%
Характеристики насоса		
Вариант монтажа насоса	стационарный горизонтальный	
Условный диаметр напорного патрубка, Ду, мм	125	
Тип рабочего колеса	двухканальное	
Фактический диаметр рабочего колеса, мм	355	
Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм	50	
Тип уплотнения вала	торцовое	
Материал вращающейся части и неподвижного кольца торцового уплотнения	карбид кремния	
Материал рабочего колеса	чугун СЧ20	
Материал корпуса спирального	чугун СЧ20	
Параметры электродвигателя		
Номинальная мощность, кВт	37	
Напряжение, В	380	
Частота тока, Гц	50	
Номинальный ток, А	87	
Число полюсов	4	
Частота вращения, об/мин	1470	
Сos φ	0,88	
КПД эл. двигателя	93	
единение обмоток по схеме	Δ	
Класс нагревостойкости	F	
Способ защиты электродвигателя	без защиты	
Степень защиты электродвигателя	IP 54	
Класс энергоэффективности	ie1	
Исполнение шкафа защиты, поставляемого в комплекте с насосом	без шкафа защиты и управления	
Ресурсы		
Средняя наработка на отказ, часов, не менее	7000	
Средний ресурс до главного техобслуживания, часов, не менее	20000	
Средний срок службы, лет, не менее	20	
Масса насосного агрегата без шкафа управления, кг.	625	

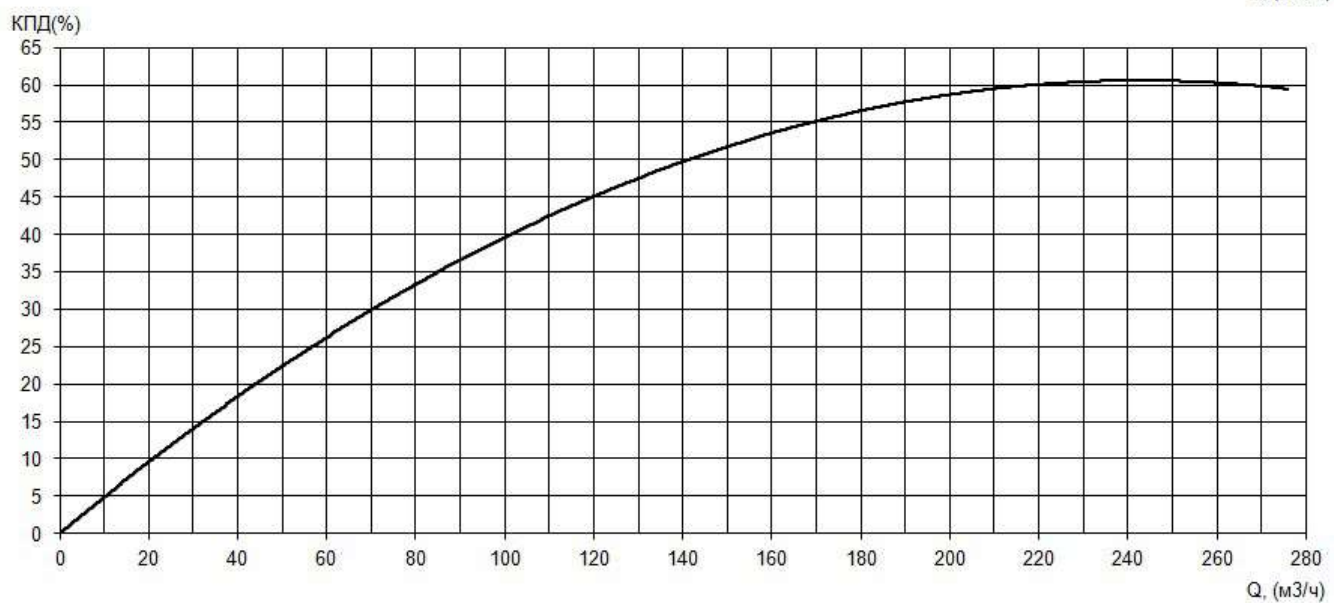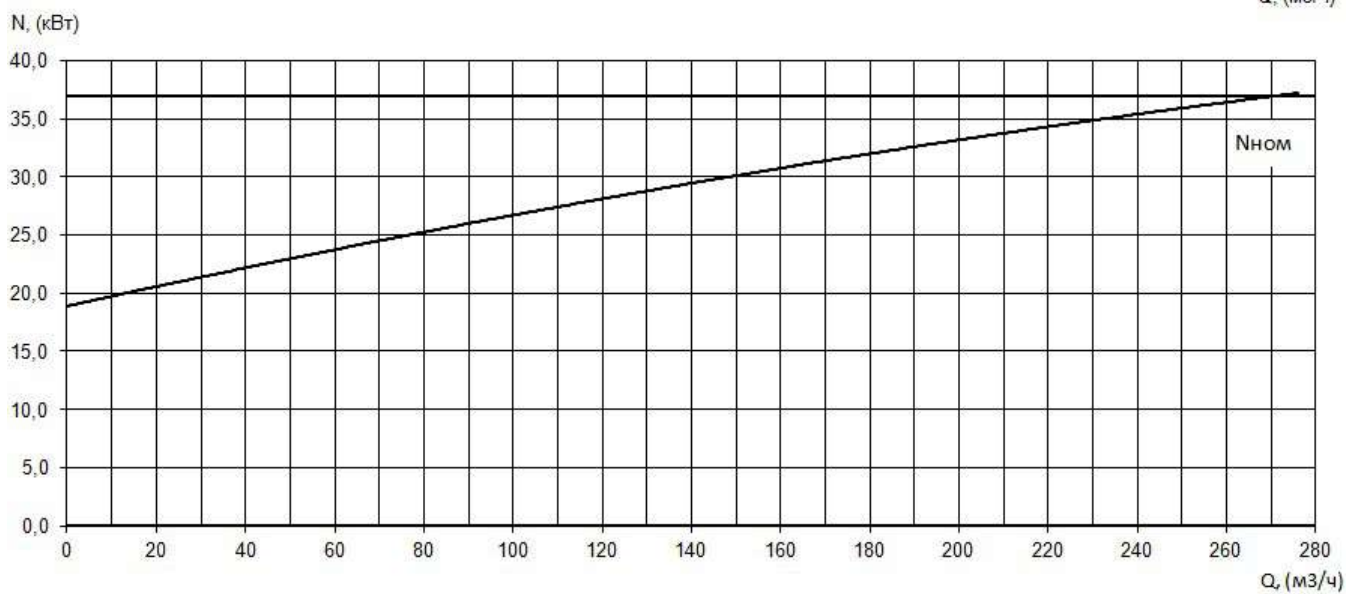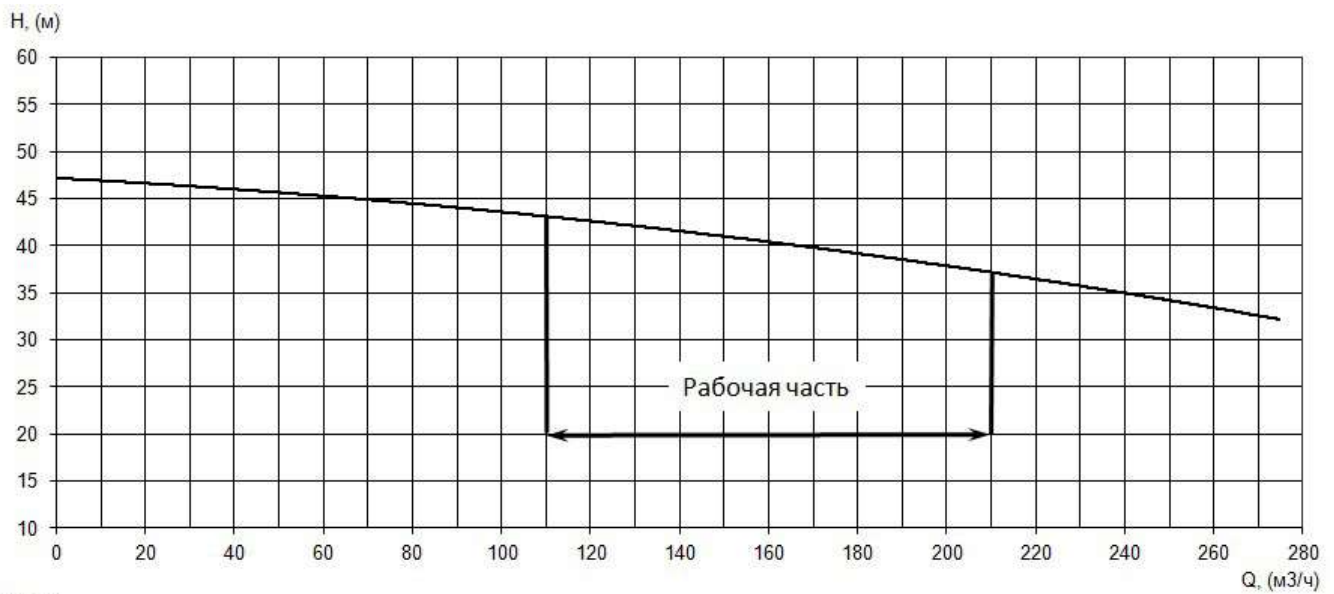

Рабочие характеристики насоса серии
«Иртыш» НФ2 125/400.356-37/4

Перечень необходимых защит при эксплуатации электронасосов серии «Иртыш».

Для обеспечения длительной безаварийной работы каждого насоса «Иртыш» необходимо реализовать нижеперечисленный перечень защит и функций управления:

- защиты по встроенным датчикам в насосе. Наличие и тип датчиков зависит от комплектации насоса (информация предоставляется заводом изготовителем по запросу);

- наличие в шкафу управления автоматического выключателя защиты электродвигателя, подобранного в соответствии с номинальным током двигателя;

- тепловую защиту двигателя;

- контроль порядка чередования фаз;

- контроль повышенного или пониженного напряжения на каждой фазе;

- контроль перегрузки по току;

- контроль перекоса тока по фазам;

- контроль отсутствия одной или более фаз питания;

- контроль сопротивления изоляции обмоток статора относительно корпуса насоса;

- защита от «сухого» хода.

Для работы электронасоса мощностью свыше 3кВт в автоматическом режиме необходимо обеспечить условия для плавного пуска и останова электродвигателя насоса при помощи устройств плавного пуска или частотного преобразователя для электронасоса, предназначенного под частотное регулирование.

Для выполнения пусконаладочных работ необходимо реализовать режим ручного управления насосами и другим оборудованием. Шкаф должен иметь органы управления режимами работы оборудования, кнопки «Пуск», «Стоп» и световую индикацию как минимум «Сеть», «Насос в работе», «Авария насоса».

Заказчик ознакомлен с перечнем обязательных защит и несет ответственность за выход насосов из работоспособного состояния по причине нереализованных защит, предусмотренных шкафами управления серии «Иртыш».

Для долгосрочной работы насосов серии «Иртыш» рекомендуется приобретение шкафов управления серии «Иртыш» и выполнение пусконаладочных работ специалистами ОДО «Предприятие «Взлет».